



SERVICES, ETUDES ET TRAVAUX
GESTION INTEGREE DES RESEAUX

Commune d'Olné

Modification du régime d'assainissement d'une partie de la route de la Péri

Etude technique, environnementale et financière




N° dossier. 54.0.01.002

1 Présentation de la zone concernée

La demande de la Commune d'Olné concerne une petite partie de la route de la Péri, à proximité du carrefour avec la route du Château d'Eau.

La limite entre la zone collective et la zone autonome doit être redessinée pour correspondre à la réalité de terrain.

Carte n°1 : extrait de PASH

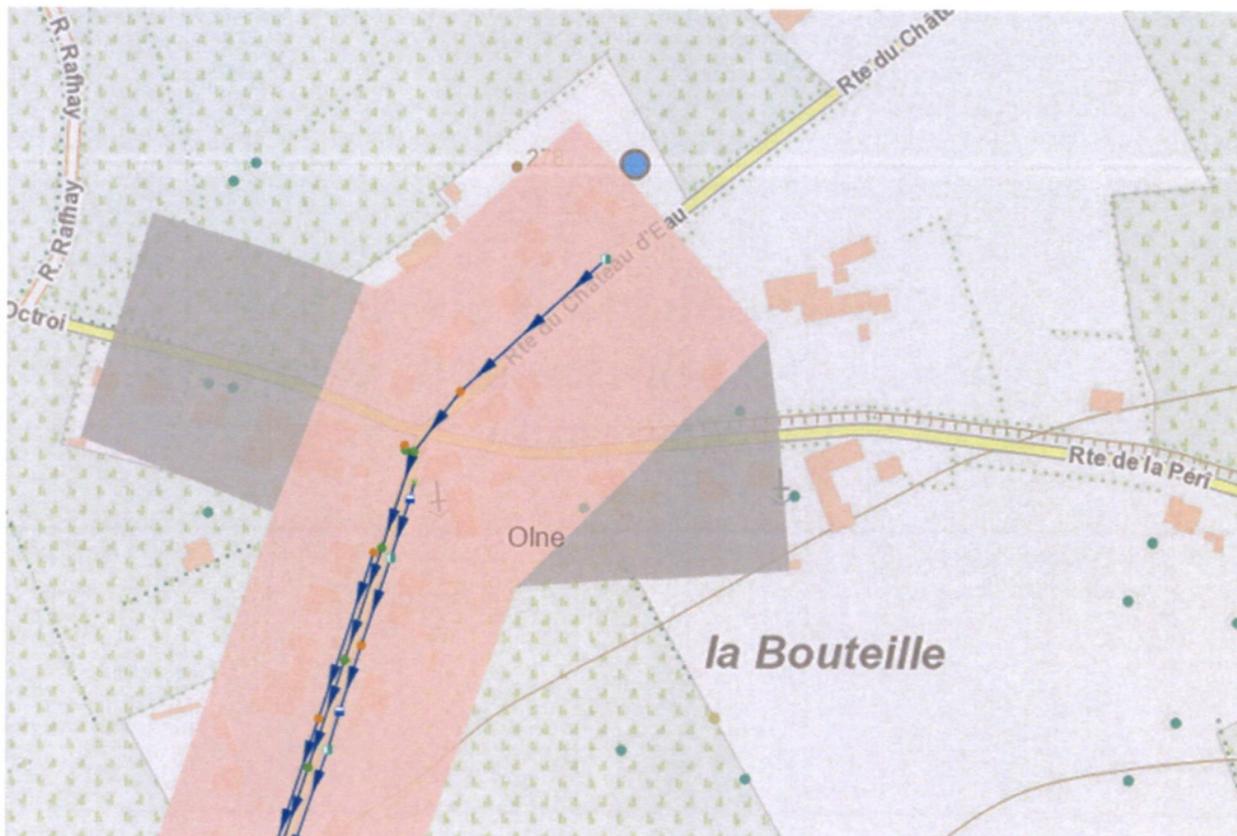

2 Analyse de l'existant


La partie de la route de la Péri reprise en régime d'assainissement collectif n'est pas équipée d'égouts et la topographie ne permet pas de poser une canalisation en direction de la route du Château d'Eau.

3 Conclusions

La zone d'assainissement collectif doit être réduite pour n'englober que les parcelles qui ont accès à la route du Château d'Eau, déjà équipée d'égouts.

Cela permet d'éviter l'installation d'une station de pompage pour quelques habitations.

Carte n°2 : délimitation de la zone à réorienter vers le régime d'assainissement autonome

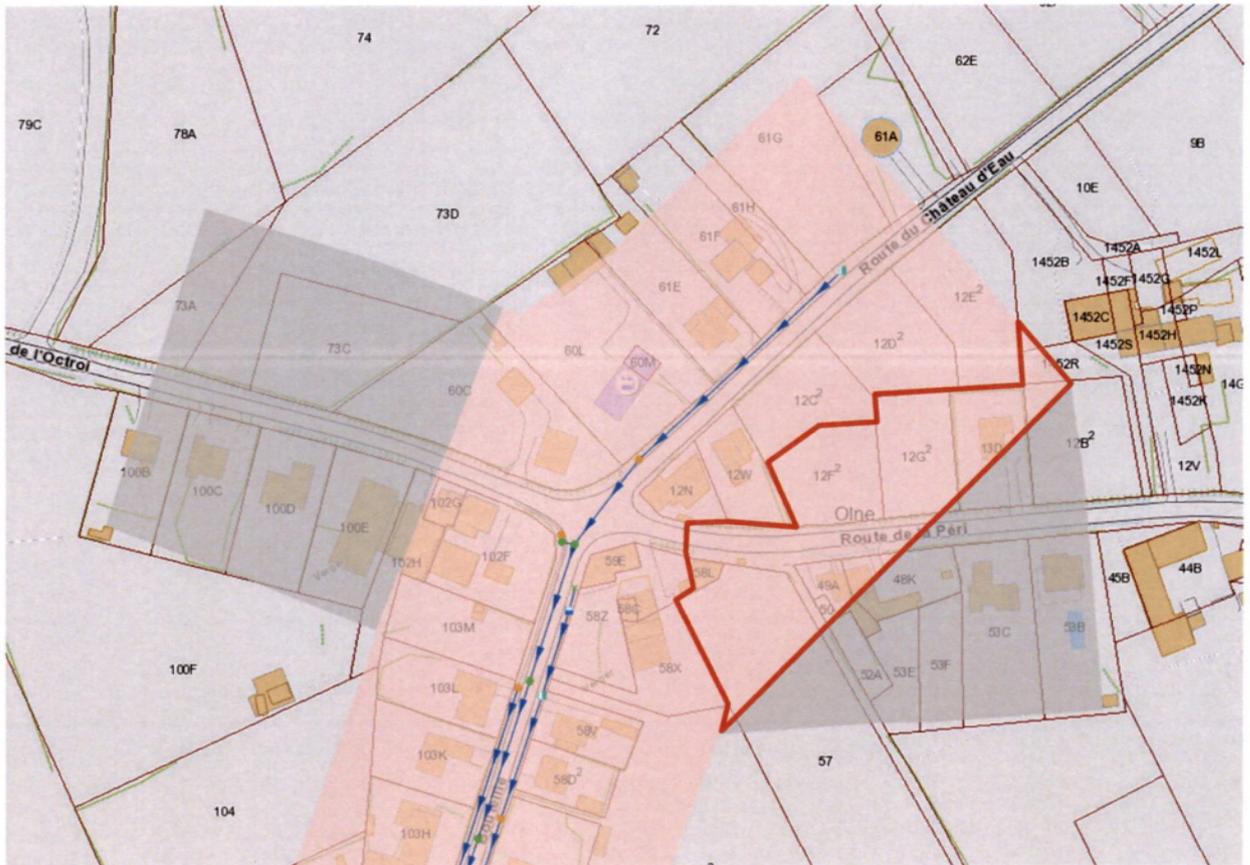

Saint-Nicolas, le 7 novembre 2023.

Etabli par Jérôme Brixko,
Gestionnaire

Pour l'AIDE,

B. Leporcq
Directeur